












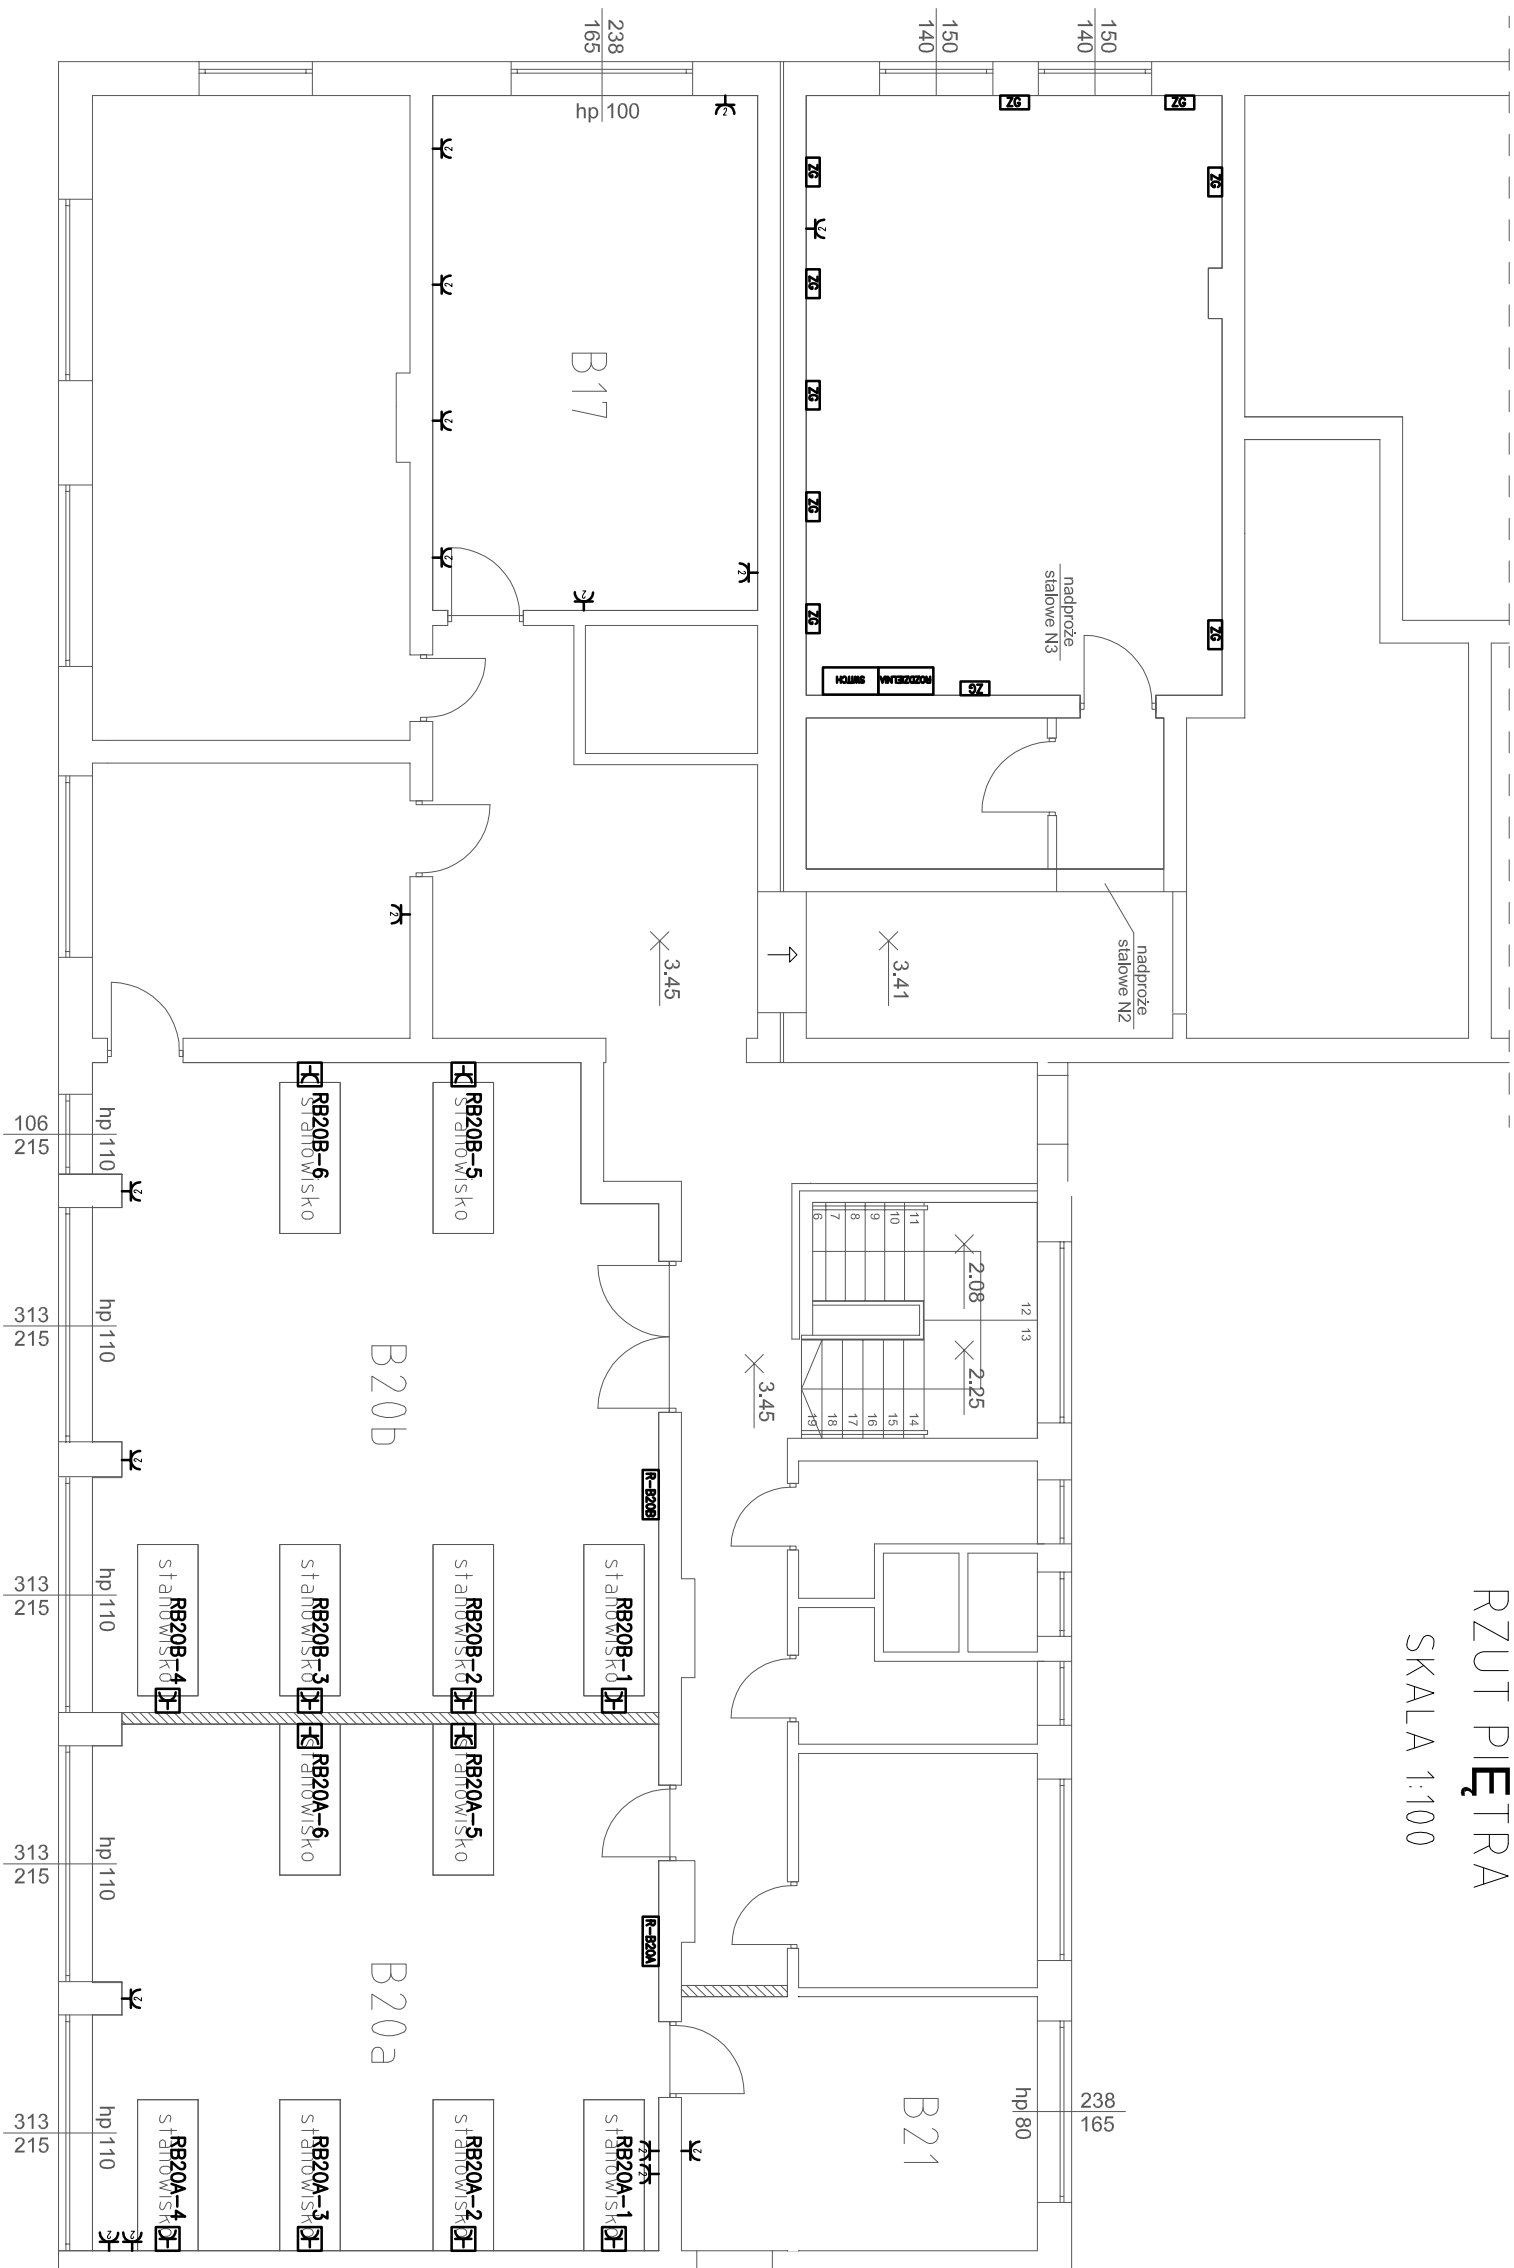


RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100




LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | – zestaw instalacyjny ZI04\R221 |
|  | – gniazdo p/t 2 x 16A 230V IP20 |
|  | – gniazdo internetowe podwójne p/t 2 x RJ45 |
|  | – gniazdo 16A 400V IP44 |
|  | – zestaw gniazd |
|  | – rozdzielnia |
|  | =       |

UWAGI

Wymylenie gniazda –taz na nowe we wszystkich remontowanych pomieszczeniach. Rozdzielnie R–B20A i R–B20B są w wykonaniu nadytkowym. Obwodę odbiorcze z rozdzielni R–B20A i R–B20B prowadzić nadytkowo w korytkach kablowych PCV. W pomieszczeniu B20 zlikwidować dwa gniazda 230V znajdujące się w miejscu nowopowstałej ściany dzielowej. W pomieszczeniu B12 switch pozostaje w dotychczasowej skrzynce. Zestawy gniazd ZG w pomieszczeniu B12 zasilić z istniejącej rozdzielni. Instalację do gniazd wykonać podtytkowo.

		Osiedle Młoczych 18/59, 38-120 Sędziszów Młp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180828933	
Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa pomieszczeń w budynku „B” Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.		Nr projektu: 35/2015	
Temat rysunku: Instalacja gniazd - piętro		branża: elektryka	
Projektował: inż. Paweł Piwowar E-11702		Skala: 1:100	
Sprawdził: mgr inż. Bartosz Budzik E-21702		Data: 11.2015	
Opracowanie: mgr inż. Bartłomiej Ściec			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE			