


RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100

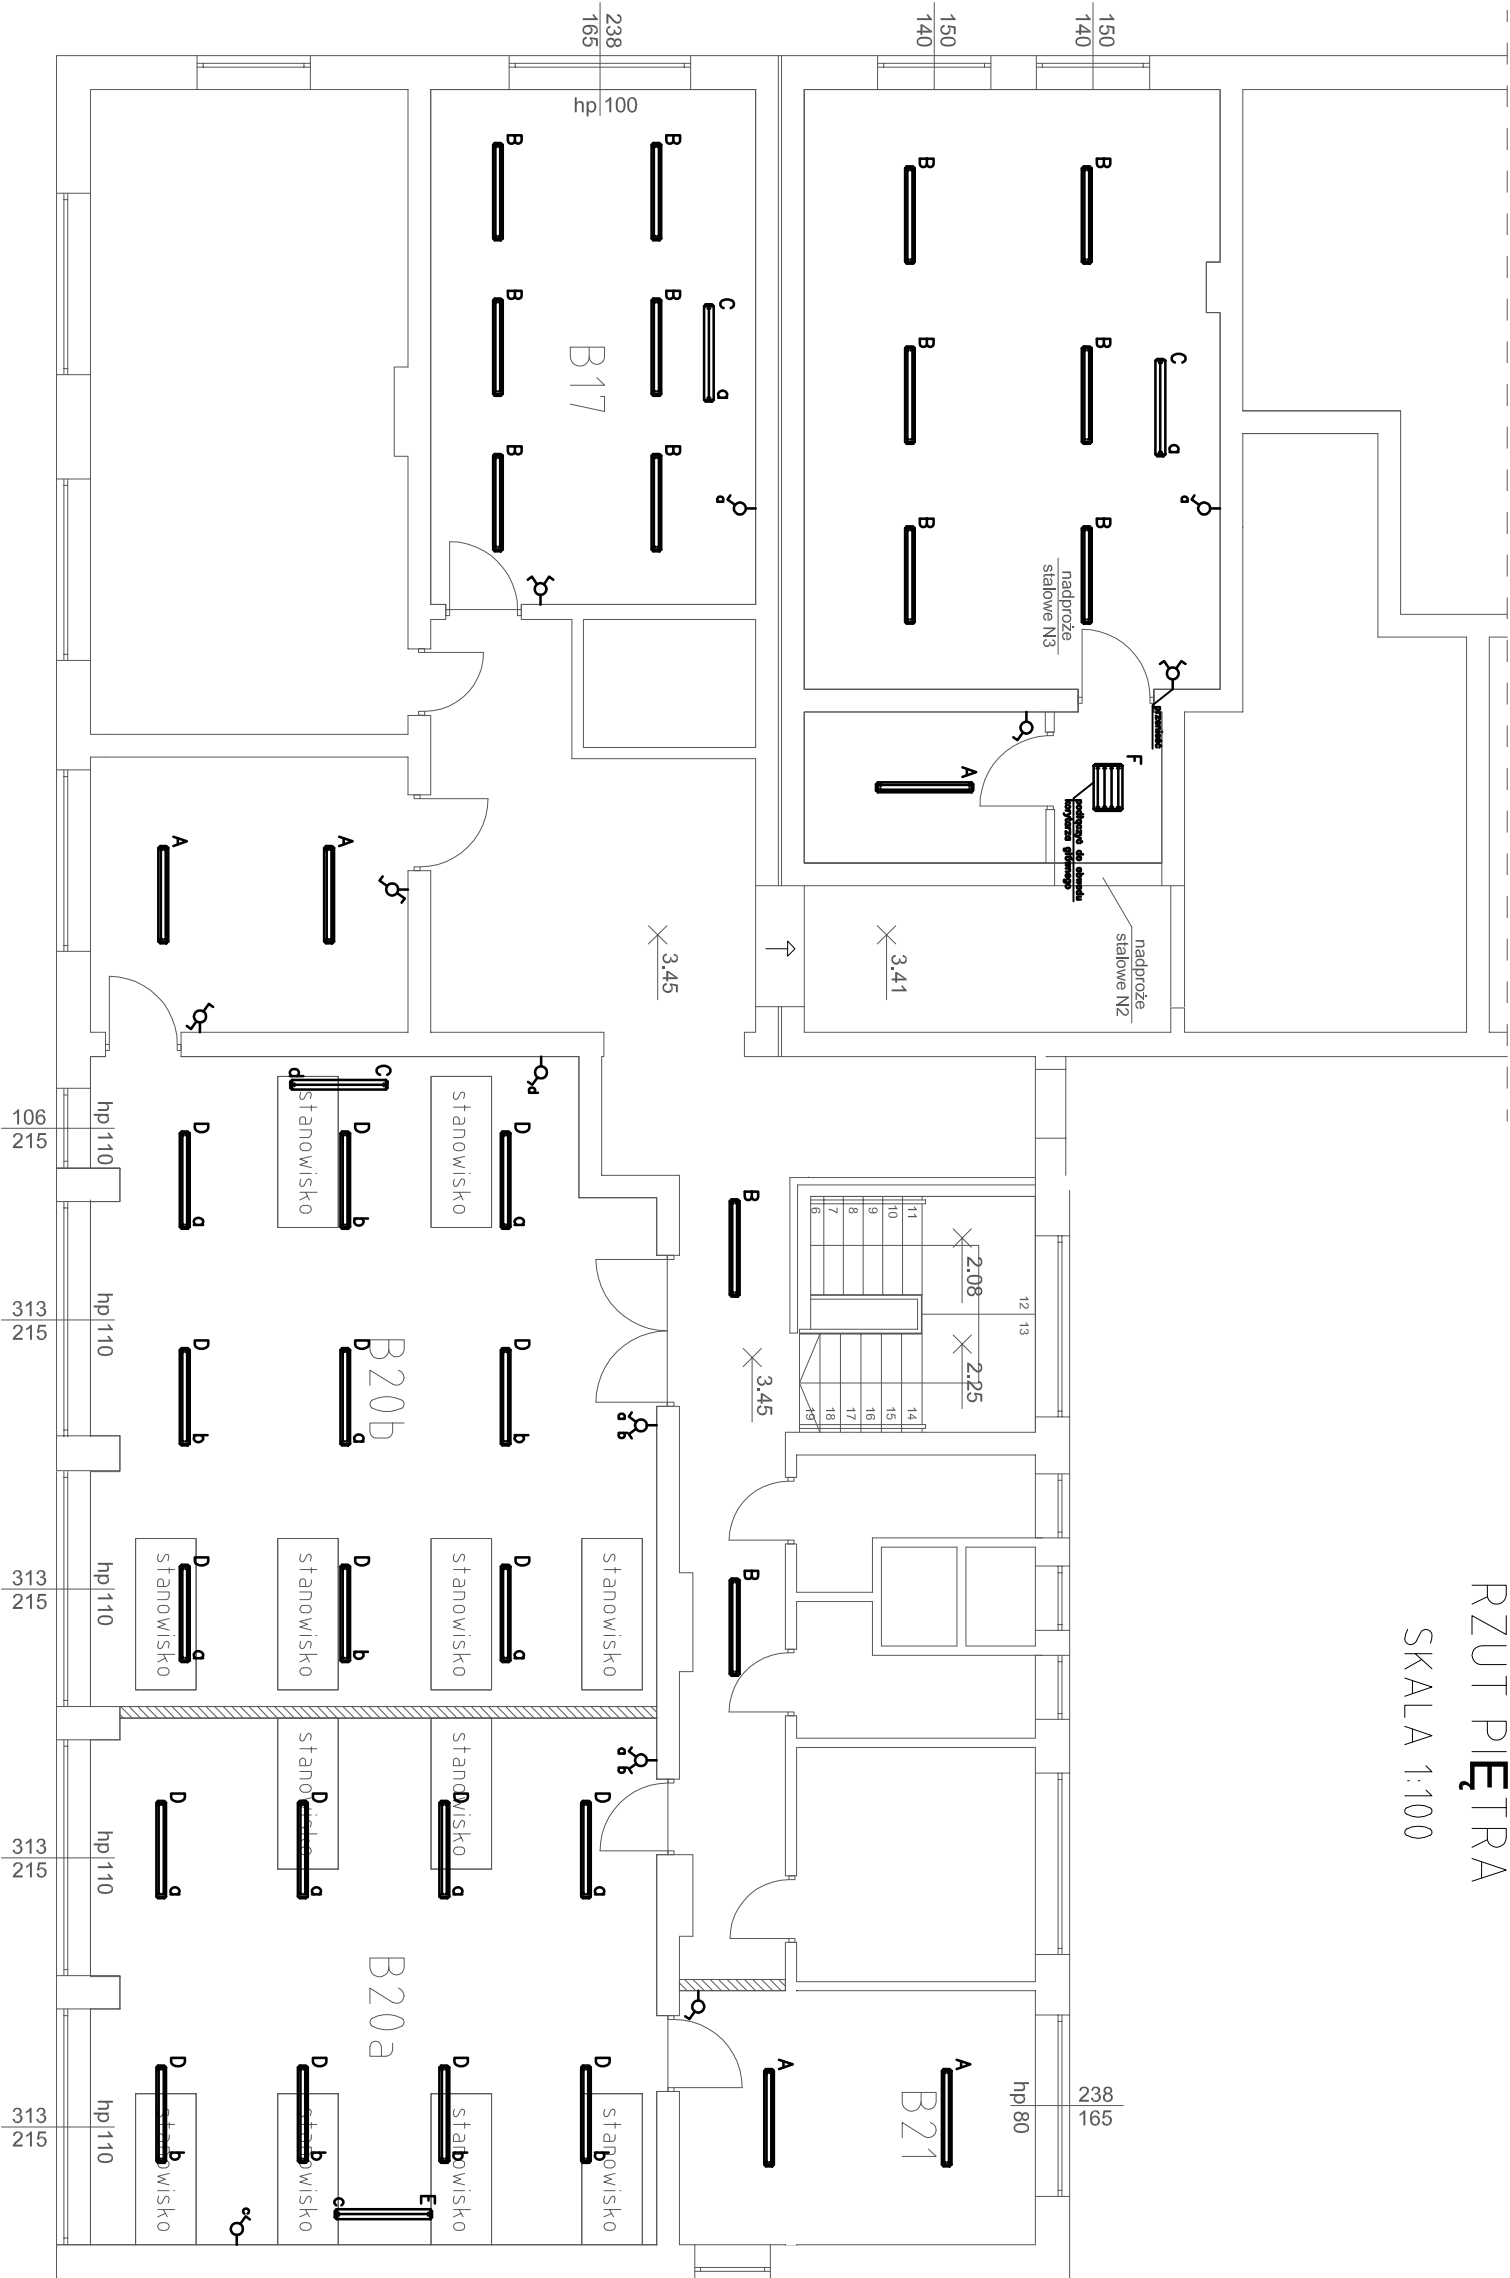

LEGENDA


- oprawa świetłkowa
- oprawa świetłkowa 4x18W
- łącznik p/ł 1—biegunowy 10A 230V IP20
- łącznik p/ł świecznikowy 10A 230V IP20
- łącznik p/ł schodowy 10A 230V IP20

OZNACZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- A — oprawa świetłkowa COSMO CO2 235 EVG IP65
- B — oprawa świetłkowa — istniejąca
- C — oprawa do tablicy szkolnej — istniejąca
- D — oprawa świetłkowa SRN 236.PA EVG
- E — oprawa do tablicy szkolnej SYSTEM SR—A EVG 1x36W
- F — oprawa świetłkowa SRN418.PA EVG

UWAGI

W pomieszczeniach B12 i B17 nie wymienić opraw oświetleniowych.
Wymienić łączniki na nowe we wszystkich remontowanych pomieszczeniach.
W pomieszczeniu B20 zdemontować kinkiety.
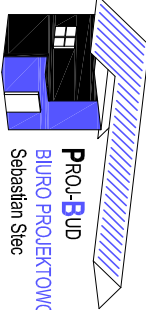
<div><div><div><div>PRO-BUD</div><div>BUREAU PROJEKTOWO-BUDOWLANE</div><div>Sebastian Słec</div></div></div><div><div>Osiedle Młodych 18/59, 38-120 Sędziszów Młp.</div><div>biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.</div><div>tel. 693-136-890, 697-606-279</div><div>NIP 818-154-36-03, REGON 140028593</div></div></div>			
Nazwa i adres Inwestycji :		Nr projektu:	
Przebudowa pomieszczeń w budynku „B” Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.		35/2015	
Temat rysunku :		Nr rysunku:	
Instalacja oświetlenia - piętro		E-2	
Projektował :		Skala:	
inż. Paweł Piwowar E-1/17/02		1:100	
Sprawdził:		Data:	
mgr inż. Bartosz Budzik E-2/17/02		11.2015	
Opracowanie:			
mgr inż. Bartłomiej Słec			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE ZABRONIONE			