


4

3

1

5

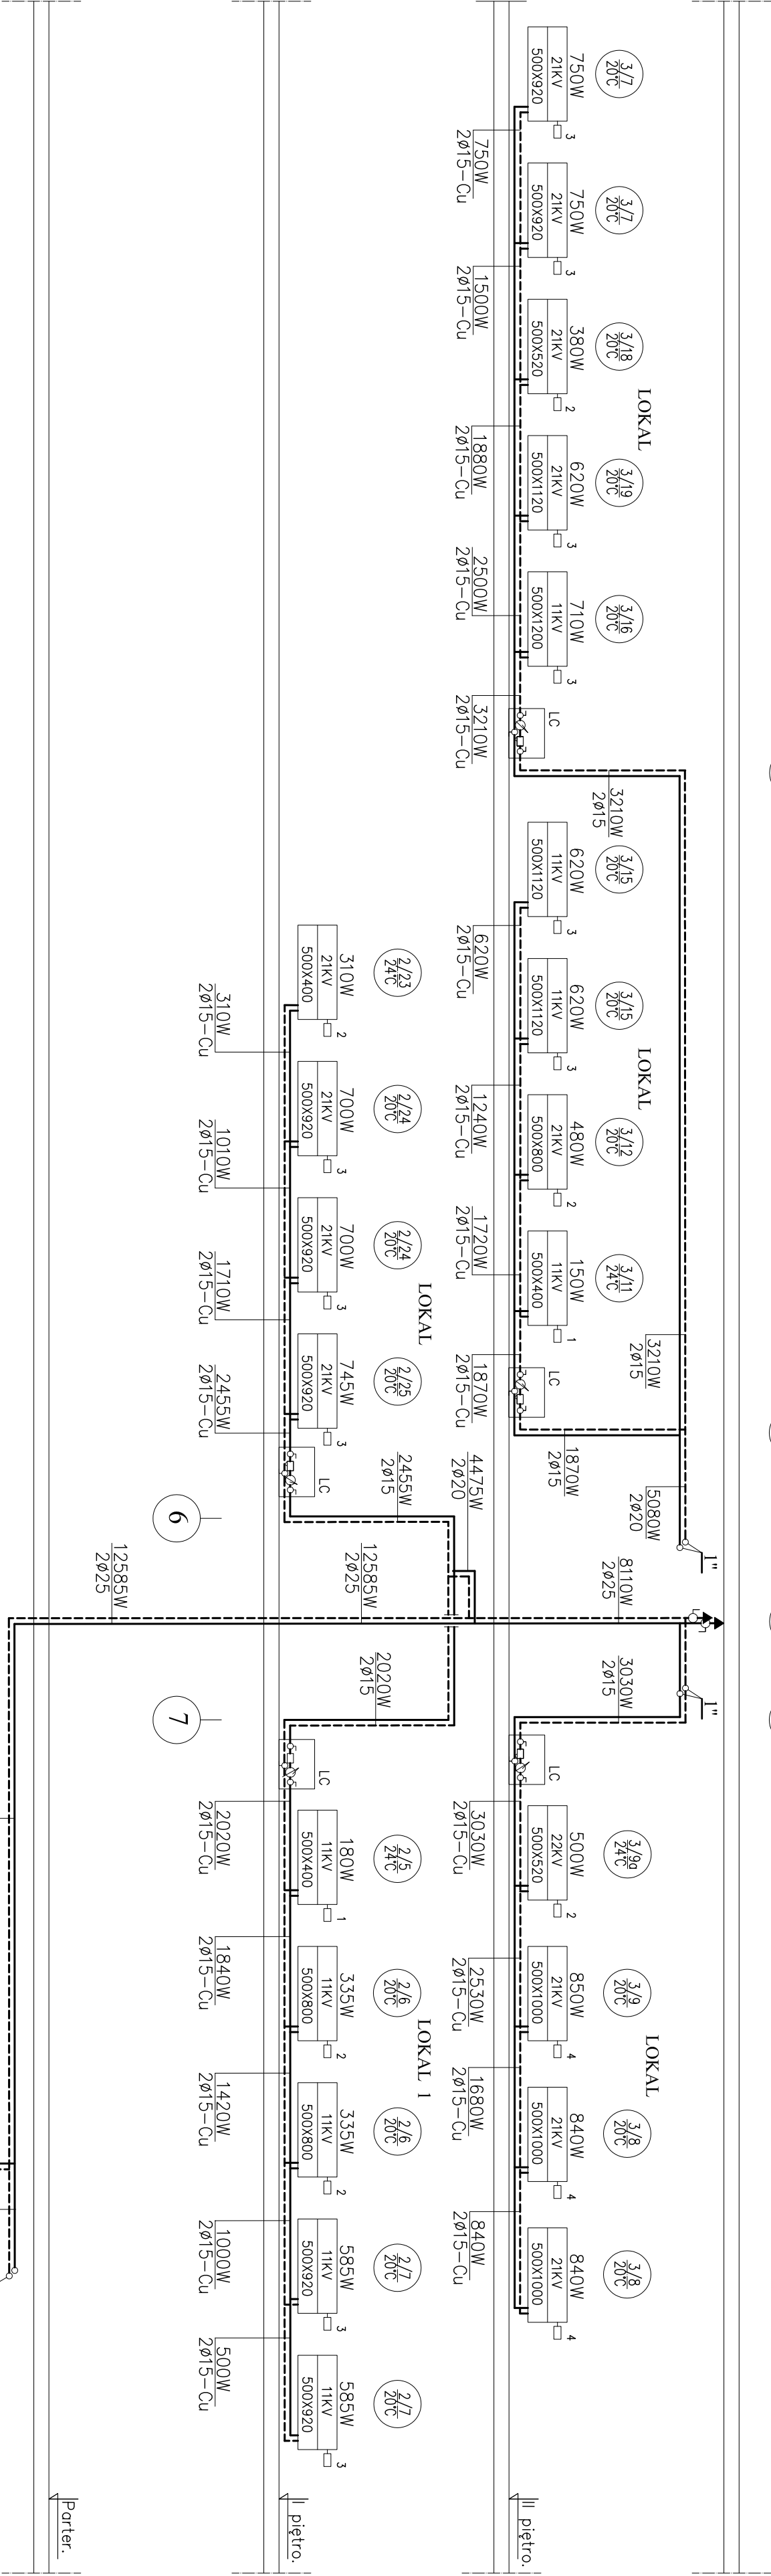

OZNACZENIA:

- przewód zasilający
- przewód powrotny
- zawór kulowy
- złączka presto
- licznik ciepła

		Tytuł: INSTALACJA C.O. 75/65°C		PRZEBUDOWA BUDYNKU FIJI PRZYCHODNI	
ROZWINIĘCIE INSTALACJI. CZĘŚĆ 1				REGIONOWEJ W ROPCZYCACH - NIEDZWADA 10	
				POŁOŻONEGO NA OZŁACIE NR EWD. 63377	
				W NIEDZWADZIE	
Specjalność:		Inicjator:		Nr uprawnień: Profis:	
Projektant:		Inicjator:		Rozwój:	
Inst. inżyniering:		Inst. inżyniering:		Data:	
Opracował:		Inst. inżyniering:		Skala:	
Sprawdził:		Inst. inżyniering:		VIII 2016	
Konsultant:		Inst. inżyniering:		1:100	
Inst. inżyniering:		Inst. inżyniering:		Faza:	
Inst. inżyniering:		Inst. inżyniering:		Rys. nr:	
Inst. inżyniering:		Inst. inżyniering:		1	
Inst. inżyniering:		Inst. inżyniering:		P.W.	
Inst. inżyniering:		Inst. inżyniering:		5	

1547/06/16