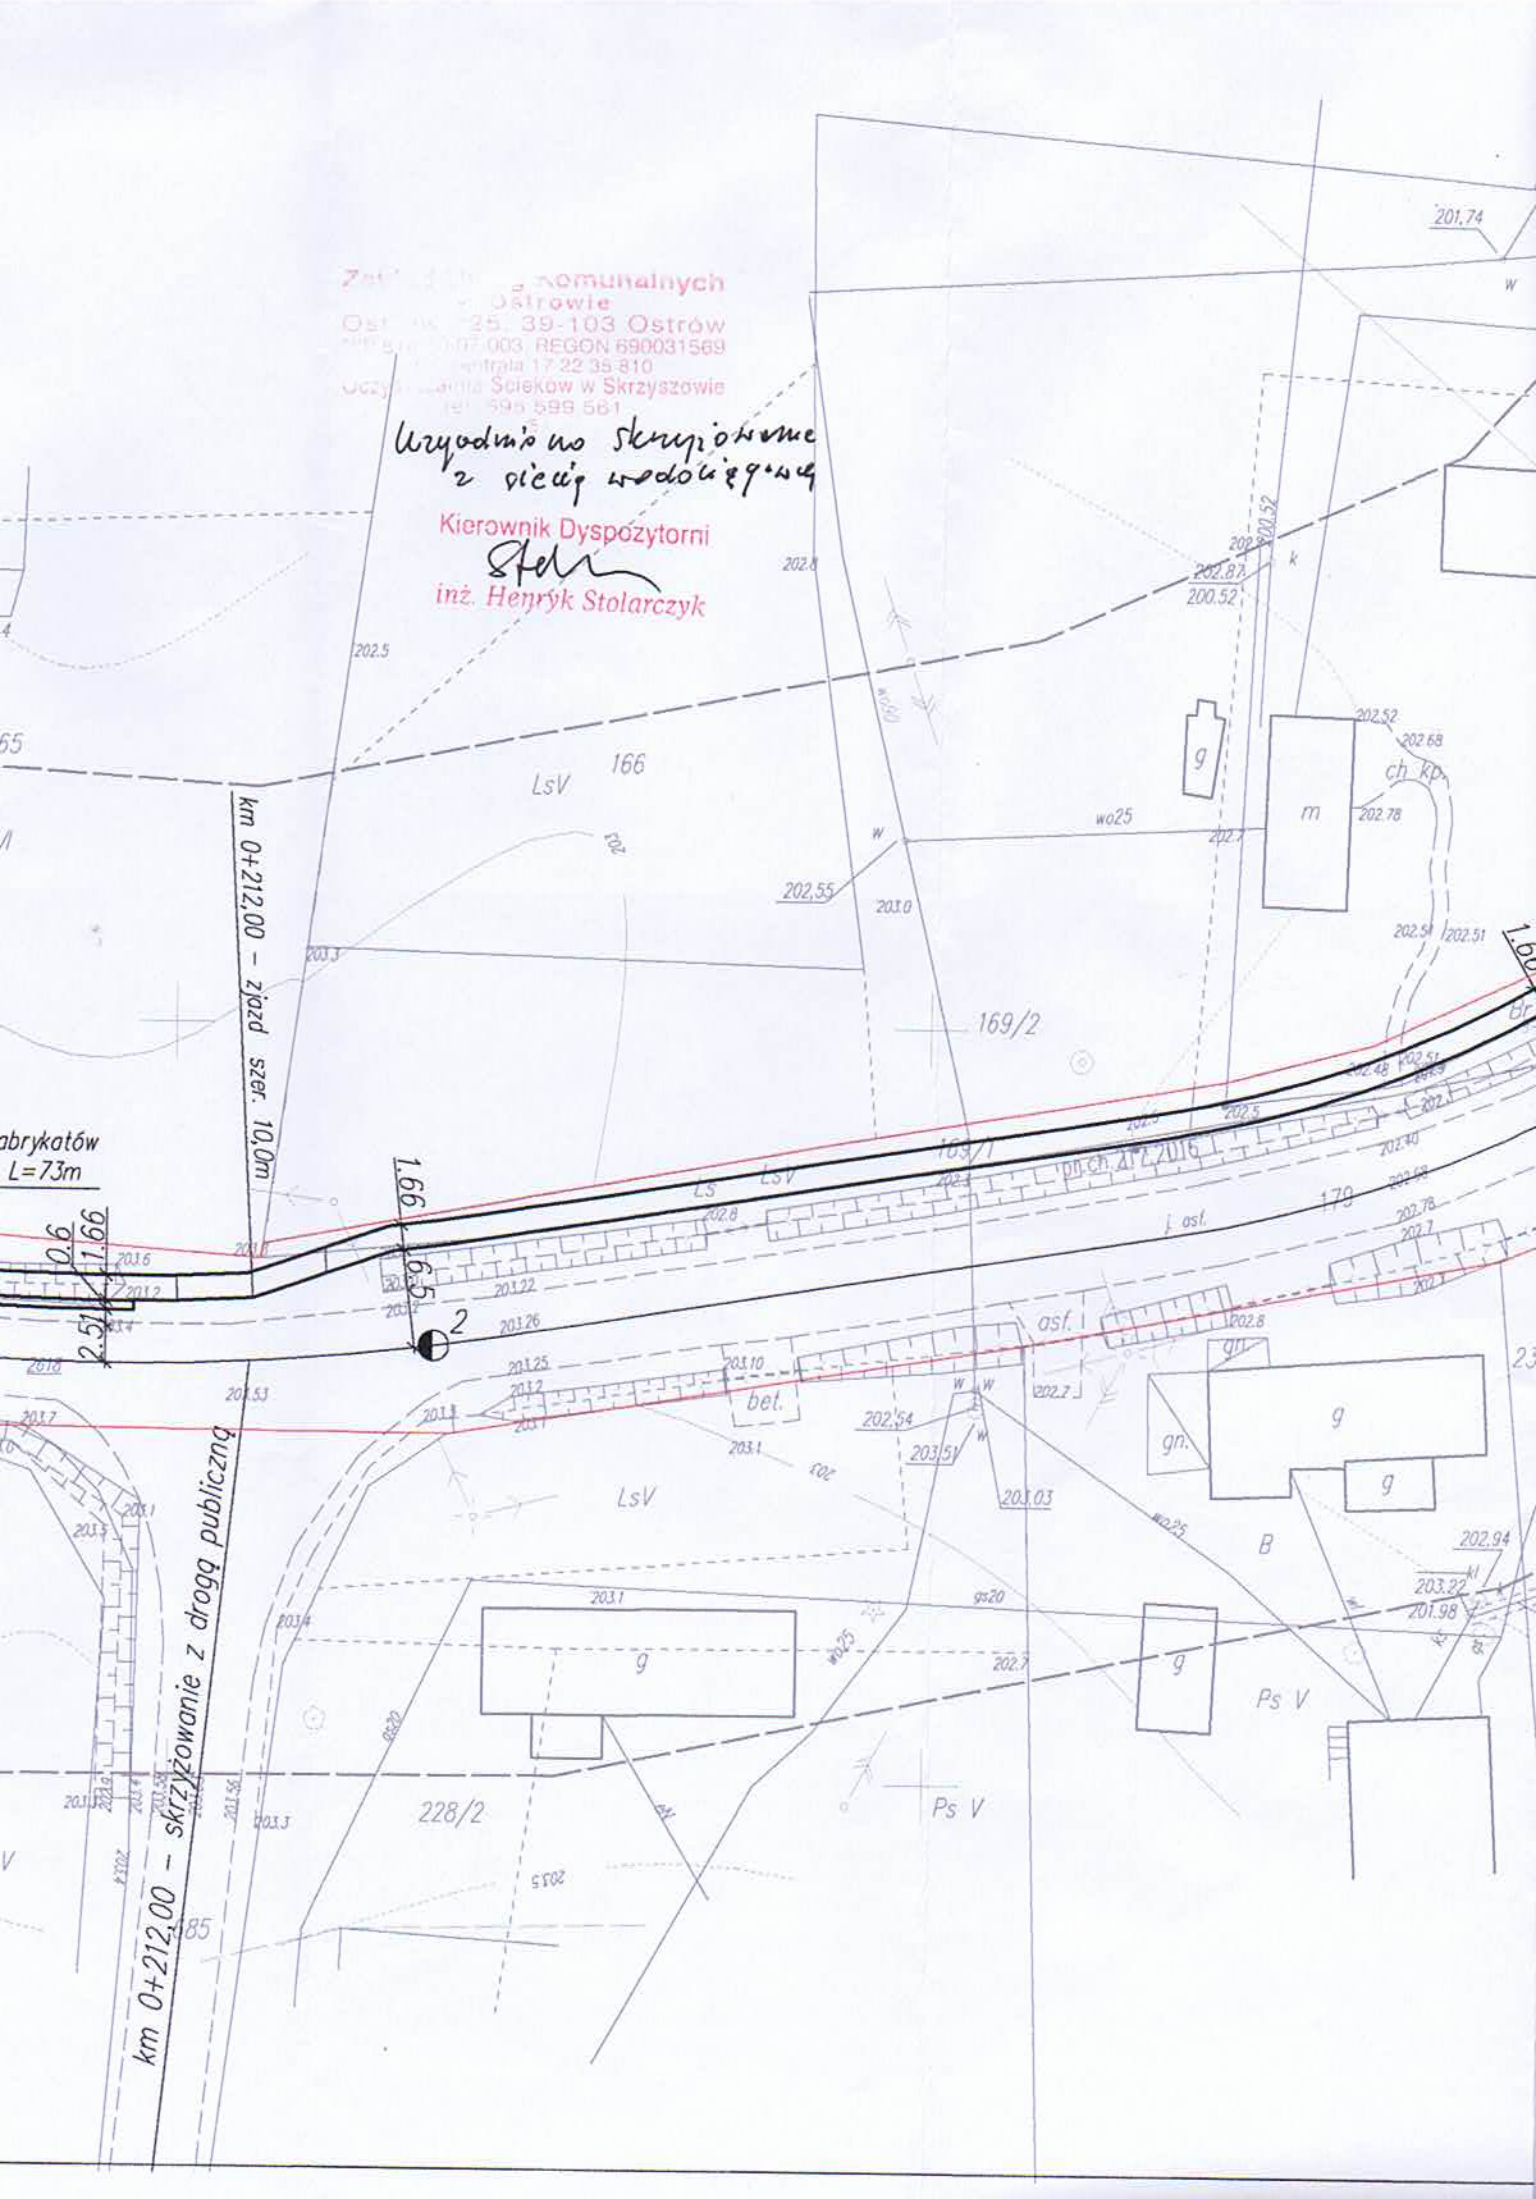
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Komunalnych w Ostrowie
Ostrów 25, 39-103 Ostrów
NIP 8[illegible]-07-003, REGON 690031569
Centrala 17 22 35 810
Oczyszczalnia Ścieków w Skrzyszowie
tel. 595 599 561
Uzgodniono skrzyżowanie z siecią wodociągową
Kierownik Dyspozytorni
inż. Henryk Stolarczyk
km 0+212,00 – zjazd szer. 10,0m
km 0+212,00 – skrzyżowanie z drogą publiczną
abrykatów
L=73m
LsV
166
169/2
169/1
179
228/2
Ps V
asf.
bet.
g
m
B
gn.
ch. kp.
wo25
gs20
1.66
0.6
2.51
6.5
2