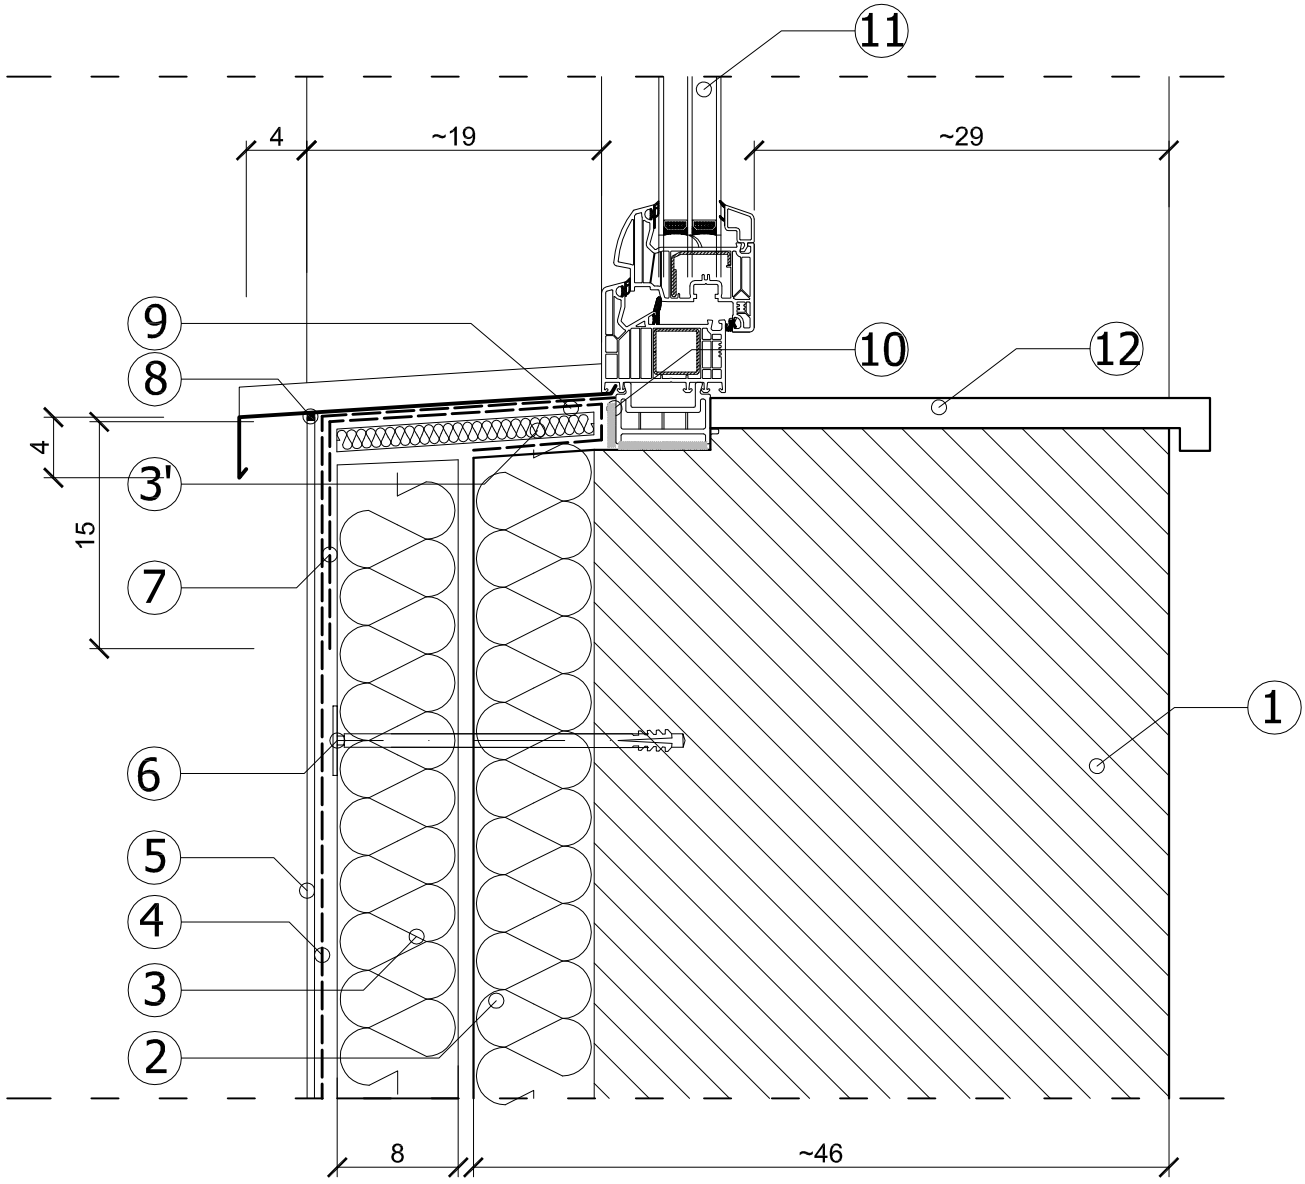

1. Istniejąca ściana zewnętrzna z dociepleniem,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna - styropian (λ=0,040W/mK) gr. 8 cm,
3'. Płyta izolacyjna - styropian (λ=0,040W/mK) gr. 3 cm,
4. Warstwa zbrojąca - siatka z włókna szkalnego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
6. Łącznik mechaniczny wkręcany, z trzepieniem stalowym, dł. 24cm
7. Dodatkowy pas siatki zbrojącej wywiniętej na ościeża,
8. Akryl.
9. Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm,
10. Taśma rozprężna.
11. Okno z PVC, U=0,9W/m^{2}K
12. Parapet wewnętrzny z konglomeratu marmurowego gr. 2cm

Uwaga:
W przypadku ściany trójwarstwowej, zastosować ten sam układ ocieplenia, z wyjątkiem łączników - **nr 6.**
Dla ścian trójwarstwowych zastosować łącznik dł. 34cm.

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:
Szczegół B.
Ocieplenie ościeży pod parapetami

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 782/6 W RUDZIE 102

1569/10/16

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	468/01	architektoniczna			XII 2016	1:5
Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna				
Sprawdził:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605 /POWK/11	konstrukcyjna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
Opracowała:	mgr inż. Paulina BĄK				A-B	PW	10

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE